

Bekanntmachung der TenneT TSO GmbH

Elsfleth/West – Ganderkesee



Als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber in der Region plant TenneT TSO den Ersatzneubau der bestehenden 380-kV-Freileitung von der Schaltanlage Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) zum Umspannwerk Ganderkesee (Landkreis Oldenburg). Dabei wird die rund 29 Kilometer lange Bestandsleitung erneuert und verstärkt: Dafür werden neue Masten errichtet und die bestehenden Masten anschließend rückgebaut. Außerdem entsteht in Schönemoor ein neues Umspannwerk. Dadurch kann künftig mehr Strom aus Windenergie in unsere Netze aufgenommen werden. Aktuell befindet sich das im Projekt im Planfeststellungsverfahren bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Um später einen sicheren und zügigen Bau zu gewährleisten, werden notwendige Vorarbeiten für die Errichtung der neuen Masten durchgeführt. Hierzu gehört das Erstellen von Gehölzgutachten entlang der geplanten Trasse.

Gehölzgutachten

Für die Vorbereitung des geplanten Ersatzneubaus sind Begehungen entlang der Trasse erforderlich. Diese dienen der Erstellung von Gehölzgutachten, die von unabhängigen Gutachtern der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) durchgeführt werden. Dabei werden Gehölze farblich markiert sowie fotografisch und schriftlich dokumentiert.

Ort und Zeit

Die zu begutachtenden Gehölze befinden sich an den potenziellen Standorten der neuen Masten: beginnend von der Schaltanlage in Elsfleth entlang der bestehenden 380-kV-Stromleitung über Schönemoor in Richtung Süden bis zum bestehenden Umspannwerk in Ganderkesee. Weitere Informationen zum aktuellen Planungsstand und dem zukünftigen Leitungsverlauf sowie zu den potenziellen Maststandorten können Sie auf der Projektwebsite über ein interaktives digitales Kartentool abrufen:

www.tennet.eu/helga

Die Begehungen finden im Zeitraum vom **25. Februar bis zum 31. Oktober 2026** statt. Abhängig vom Gelände und den vorgefundenen Gehölzarten dauern die Arbeiten zwi-

Ankündigung von Gehölzgutachten 380-kV-Ersatzneubau Elsfleth/West – Ganderkesee vom 25. Februar – 31. Oktober 2026

schen etwa 15 Minuten und mehreren Stunden. Die Arbeiten finden zwischen 07:00 und 20:00 Uhr statt. Die von den geplanten Begehungen betroffenen Flurstücke entnehmen Sie bitte der Flurstücksliste. Abhängig von der jeweiligen Gemeinde, werden die Flurstücklisten im Zuge der ortsüblichen Ankündigung im digitalen Amtsblatt, einem Aushangskasten oder auf andere Weise öffentlich ausgelegt.

Gutachter

Die TenneT TSO GmbH hat die Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit der Erstellung der Gehölzgutachten beauftragt. Die Gutachten werden den betroffenen Flächeneigentümern übergeben.

Mögliche Gehölzentnahmen und Entschädigungen

Die im Rahmen der Begutachtung erhobenen Daten sind Grundlage für die Ermittlung der Entschädigung, falls eine Gehölzentnahme notwendig werden sollte. Alle betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten ihr individuelles Gutachten einschließlich der vorgesehenen Entschädigungssumme. Die Entschädigung wird ausgezahlt, sofern der Gehölzentnahme zugestimmt wird. Die konkrete Ankündigung möglicher Gehölzentnahmen erfolgt in einem separaten Schreiben zu einem späteren Zeitpunkt. Solche Entnahmen dürfen – nach Zustimmung der Eigentümer – ausschließlich vom **1. Oktober 2026 bis zum 28. Februar 2027** erfolgen.

Begehungen

Zur Erstellung der Gutachten sind Begehungen der betroffenen Flächen sowie Befahrungen öffentlicher Wege notwendig. Die Arbeiten erfolgen ausschließlich zu Fuß; Maschinen werden nicht eingesetzt. Sollten dennoch Flurschäden entstehen, kommt TenneT zur Klärung der Entschädigung auf Sie als Eigentümer zu.

Gesetzliche Grundlage

Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit einer ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümerinnen und Eigentümern sowie sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Darüber hinaus informiert die TenneT TSO GmbH und die Landwirtschaftskammer Niedersachsen alle betroffenen Eigentümer persönlich über die anstehenden Arbeiten. Die betroffenen Grundstücke sind in der beigefügten Flurstückliste dargestellt. Die Liste und weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Projektwebseite: www.tennet.eu/helga

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre TenneT TSO GmbH



Sie haben Fragen?

Wenn Sie Rückfragen, Anmerkungen oder Hinweise zu unseren Planungen haben, wenden Sie sich gerne an:


Felix Moldt

Referent für Bürgerbeteiligung

T +49 172 759 77 23

E felix.moldt@tennet.eu

Für weitere Informationen
besuchen Sie unsere Webseite:
www.tennet.eu/helga

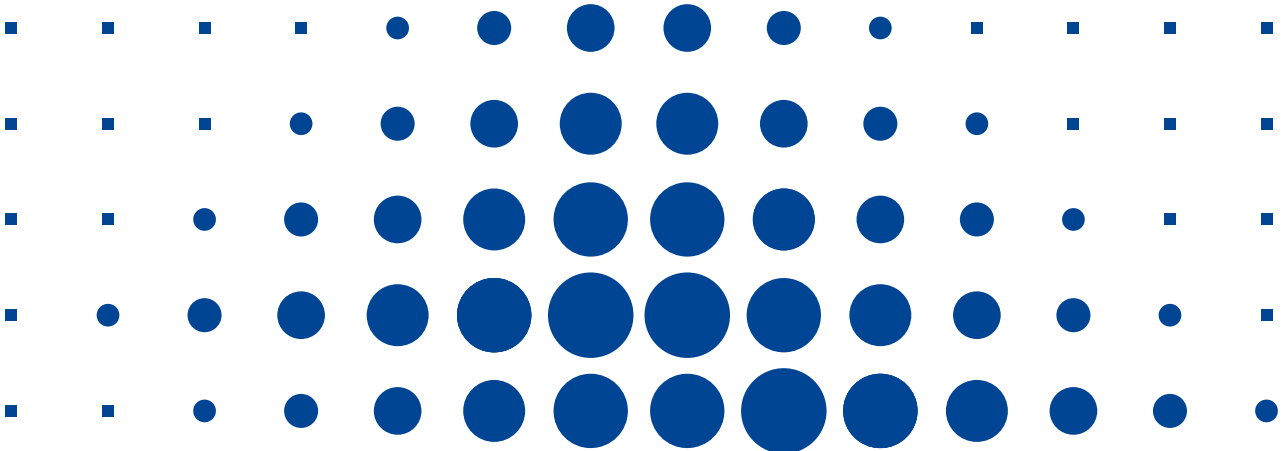

TenneT TSO GmbH

Bernecker Straße 70
95448 Bayreuth
Deutschland

T +49 921 50740-0

F +49 921 50740-4095

E info@tennet.eu

Instagram @tennet_germany

Facebook @TenneTGermany

LinkedIn @TenneT Germany

www.tennet.eu

TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland (bezogen auf die Stromkreislänge, installierte Leistung und Größe der Regelzone; Stand 31. Dezember 2024). Das Unternehmen betreibt kritische Infrastrukturen für den Zugang zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany beschäftigt rund 5.000 Mitarbeitende und ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen, verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland und Europa. Unser Wachstum wird durch eine sich schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und wachsende Netzarchitektur erfordert. TenneT Germany ist Teil der TenneT Group, dem europäischen Marktführer im grenzüberschreitenden Netzausbau und Pionier bei der Anbindung des europäischen Festlands an eine der weltweit größten erneuerbaren Energiequellen, die Nordsee.

Lighting the way ahead together

© TenneT TSO GmbH – Februar 2026

Nichts aus dieser Ausgabe darf ohne ausdrückliche Zustimmung von TenneT TSO GmbH vervielfältigt oder auf irgendeine andere Weise veröffentlicht werden. Aus dem Inhalt des vorliegenden Dokuments können keine Rechte abgeleitet werden.

